



HYDROLAB

List č.: 1 / 4

Kladská ul., Bohuslavice nad Úpou, 541 03, Trutnov 3
zkušební laboratoř č. 1456 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Protokol o zkouškách č. 1481/19/PV

Zadavatel rozboru:

IČO: 47470411


DIČ: CZ47470411

Smlouva č.5/2002/Lab.

Vodárenská spol.Lánov s.r.o.

Lánov

543 41

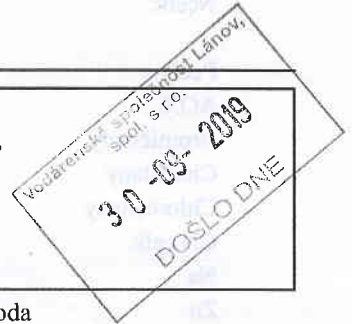

Číslo vzorku: 1448 **Materiál:** pitná voda
Místo odběru: Rudník, Leopoldov, čp.494, kohout ve sklepe pod schody
Datum a čas odběru: 26.8.2019 14:10 **Typ odběru:** bodový
Datum příjmu: 27.8.2019 **Odběr provedl:** Elhenický Milan
Datum provedení zkoušek od - do: 27.8.2019 - 23.9.2019 **Odebráno dle SOP:** SOP V1 (A)
Typ rozboru: úplný vyhl.252/2004Sb.

Terénní měření -

ukazatele	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda	Limit	Nejistota	V/N
Teplota	°C	15,0		N		
Chlór volný	mg/l	0,18	SOP CH25 (ČSN ISO 7393-2)	A 0,30	MH	V
Chlór celkový aktivní	mg/l	0,19	SOP CH25 (ČSN ISO 7393-2)	A		

Fyzikální a chemické

ukazatele	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda	Limit	Nejistota	V/N
Pach		příjatelný	SOP CH 24 (ČSN EN 1622)	A příjatelný		V
Chuť		příjatelná	SOP CH 24 (ČSN EN 1622)	A příjatelná		V
Reakce vody (pH)		7,6	SOP CH14 (ČSN ISO 10523)	A 6,5 - 9,5	MH ±0,2	V
KNK 4,5 (celk. alkalita)	mmol/l	2,9	SOP CH23 (ČSN EN ISO 9963-1)	A	5%	
ZNK 8,3 (celk. acidita)	mmol/l	<0,100	SOP CH28 (ČSN 757372)	A		
Konduktivita	mS/m	39,9	SOP CH11 (ČSN EN 27888)	A 125,0	MH 5%	V
CHSK Mn	mg/l	<0,50	SOP CH10 (ČSN EN ISO 8467)	A 3,0	MH	V
Chloridy	mg/l	<5,0	SOP CH8 (ČSN ISO 9297)	A 100,0	MH	V
Sírany	mg/l	51,9	SOP CH16 (ČSN 757477)	A 250,0	MH 10%	V
Fosforečnany	mg/l	0,291	SOP CH7 (ČSN EN ISO 6878)	A	15%	
Dusitany	mg/l	<0,010	SOP CH6 (ČSN EN 26777)	A 0,500	NMH	V
Dusičnany	mg/l	17,51	SOP CH5	A 50,00	NMH 15%	V
Amonné ionty	mg/l	<0,050	SOP CH2 (ČSN ISO 7150-1)	A 0,500	MH	V
Fluoridy	mg/l	<0,20	SOP CH38 (TNV 757431)	A 1,50	NMH	V
Bór	mg/l	<0,050	SOP CH32 (ČSN ISO 9390)	A 1,000	NMH	V
Železo	mg/l	<0,05	SOP CH20 (ČSN ISO 6332)	A 0,20	MH	V
Mangan	mg/l	<0,020	SOP CH12 (ČSN ISO 6333)	A 0,050	MH	V
Hliník	mg/l	<0,02	SOP CH21 (ČSN ISO 10566)	A 0,20	MH	V
Vápník	mg/l	65,0	SOP CH18 (ČSN ISO 6058)	A min.30	MH 10%	V
Hořčík	mg/l	14,4	SOP CH17 (ČSN ISO 6059)	A min.10	MH 15%	V
Vápník a hořčík	mmol/l	2,21	SOP CH17 (ČSN ISO 6059)	A	15%	
Barva	mgPt/l	<5,0	SOP CH22 (ČSN EN ISO 7887)	A 20	MH	V
Absorbance (254 nm)		<0,010	SOP CH1 (ČSN 757360)	A		
Zákal	ZFn	1,39	SOP CH39 (ČSN EN ISO 7027-1)	A 5,00	MH 20%	V

Protokol o zkouškách č. 1481/19/PV

List č.: 2 / 4

Fyzikální a chemické

ukazatele	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda	Limit	Nejistota	V/N
Huminové látky	mg/l	<2,0	SOP CH27 (ČSN 757536)	A		
CHSK Cr (rozsah A)	mg/l	<10,0	SOP CH19 (ČSN ISO 15705)	A		
BSK 5 PN	mg/l	<2,0	SOP CH29 (ČSN EN 1891-1,2)	A		
Nerozpuštěné látky	mg/l	<2,0	SOP CH13 (ČSN EN 872)	A		
Ncelk.	mg/l	3,99	SOP CH30 (ČSN EN ISO 11905-1, ČSN ISO 7890-1)	A	20	
Pcelk.	mg/l	0,10	SOP CH3 (ČSN EN ISO 6878)	A	10%	
AOX	µg/l	13,0	subdodávka	SA		
Bromičnany	µg/l	1,8	subdodávka	SA	10,0 NMH	V
Chloritany	µg/l	<20	subdodávka	SA	200 NMH	V
Chlorečnany	µg/l	62	subdodávka	SA	200 NMH	V
CN celk.	mg/l	<0,001	subdodávka	SA	0,050 NMH	V
Na	mg/l	4,7	subdodávka	SA	200,0 MH	20% V
Zn	µg/l	<5	subdodávka	SA		
Ni	µg/l	<1,00	subdodávka	SA	20,0 NMH	V
Pb	µg/l	<0,5	subdodávka	SA	10,0 NMH	V
As	µg/l	3,3	subdodávka	SA	10,0 NMH	20% V
Cu	µg/l	2,1	subdodávka	SA	1000,0 NMH	20% V
Se	µg/l	<0,5	subdodávka	SA	10,0 NMH	V
Hg	µg/l	<0,05	subdodávka	SA	1,00 NMH	V
Cd	µg/l	<0,05	subdodávka	SA	5,00 NMH	V
V	µg/l	6,5	subdodávka	SA		
Cr	µg/l	<1,00	subdodávka	SA	50,0 NMH	V
Co	µg/l	<1,00	subdodávka	SA		
Ba	µg/l	188	subdodávka	SA	20%	
Be	µg/l	<0,05	subdodávka	SA	2,00 NMH	V
Sb	µg/l	<1,00	subdodávka	SA	5,0 NMH	V
C10 - C40	mg/l	<0,10	subdodávka	SA		
PAL-A	mg/l	<0,050	subdodávka	SA		
vinylCl	µg/l	<0,20	subdodávka	SA	0,50 NMH	V
DCM	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
c-1,2-DCE	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
t-1,2-DCE	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
TCM	µg/l	0,12	subdodávka	SA	30,00 MH	20% V
1,2-DCEt	µg/l	<0,10	subdodávka	SA	3,00 NMH	V
TTCM	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
TCE	µg/l	<0,10	subdodávka	SA	10,00 NMH	V
Benzen	µg/l	<0,10	subdodávka	SA	1,0 NMH	V
Toluen	µg/l	<0,05	subdodávka	SA		
Xyleny	µg/l	<0,05	subdodávka	SA		
EtB	µg/l	<0,05	subdodávka	SA		
Styren	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
TTCE	µg/l	<0,10	subdodávka	SA	10,00 NMH	V
CB	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
DCB	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
NTOL		-	subdodávka	SA		
BrDCM	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
DBrCM	µg/l	0,11	subdodávka	SA	20%	
TBrM	µg/l	<0,10	subdodávka	SA		
THM	µg/l	0,23	subdodávka	SA	100,00 NMH	20% V
PAU-4	ng/l	<1,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Acenaften	ng/l	<5,0	subdodávka	SA		
Fluoren	ng/l	<5,0	subdodávka	SA		

Fyzikální a chemické

ukazatele	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda	Limit	Nejistota	V/N
Fenanthren	ng/l	<2,0	subdodávka	SA		
Anthracen	ng/l	<5,0	subdodávka	SA		
Fluoranthren	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
Pyren	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
B(a)anthr	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
Chrysen	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
B(b)flu	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
B(k)flu	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
B(a)pyren	ng/l	<1,0	subdodávka	SA	10,0 NMH	V
Db(ah)anthr	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
B(ghi)per	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
In(c,d)pyr	ng/l	<1,0	subdodávka	SA		
dEtatrazin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Simazin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Atrazin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Propazin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Sebutylazin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Terbutylazin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Ametryn	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Prometryn	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Terbutryn	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Cyanazin	ng/l	<10,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Lenacil	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Hexazinon	ng/l	<10,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Trifluralin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Pendimethalin	ng/l	<10,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Dimethoate	ng/l	<25,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Metazachlor	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Metolachlor	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Alachlor	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Acetochlor	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Propachlor	ng/l	<25,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Desmetryn	ng/l	<20,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Diazinon	ng/l	<20,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Dichlobenil	ng/l	<25,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Dimetachlor	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Metribuzin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Fenpropimorph	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Fenpropidin	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Irgarol	ng/l	<10,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Quinoxifen	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
DEET	ng/l	<10,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Chlorpyrifos	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Chlorpyrifos-methyl	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Chlorfenvinphos	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Malathion	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Parathion-ethyl	ng/l	<10,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Pesticidní látky celkem	ng/l	0,0	subdodávka	SA	500,0 NMH	V
Parathion-methyl	ng/l	<10,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Fenitrothion	ng/l	<20,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Fenthion	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V
Flusilazol	ng/l	<5,0	subdodávka	SA	100,0 NMH	V

Mikrobiologické a biologické

ukazatele	Jednotka	Výsledek	Zkušební metoda	Limit	V/N
Koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	SOP MB7 (ČSN EN ISO 9308-1)	A 0 MH	V
Termotol. koli. bakterie	KTJ/100ml	0	SOP MB2 (ČSN 757835)	A 0	V
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	SOP MB7 (ČSN EN ISO 9308-1)	A 0 NMH	V
Enterokoky	KTJ/100ml	0	SOP MB3 (ČSN ISO 7899-2)	A 0 NMH	V
Počty kolonií při 36°C	KTJ/ml	0	SOP MB4 (ČSN EN ISO 6222)	A 40 DH ^{1,2)}	V
Počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	1	SOP MB4 (ČSN EN ISO 6222)	A 200 DH ^{1,2)}	V
Clostridium Perfringens	KTJ/100ml	0	SOP MB5 (vyhl.252/2004Sb.)	A 0 MH	V
MO-Živé organismy	jedinci/ml	0	SOP B1 (ČSN 757712)	A 0 MH	V
MO-Počet organismů	jedinci/ml	2	SOP B1 (ČSN 757712)	A 50 MH	V
MO-Abioseston	%	<1	SOP B2 (ČSN 757713)	A 5 MH	V

Výsledek rozboru vyhovuje ve všech sledovaných ukazatelích vyhl. MZd č.252/2004Sb. ve znění pozd.předpisů.

Odběr vzorku provedený zkušební laboratoří je dokumentován v Protokolu o odběru.

Výsledky zkoušek na všech listech Protokolu o zkouškách se týkají pouze zkoušeného vzorku. Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu zkušební laboratoře reprodukován jinak než celý.

Interpretace výsledků:

Výsledek rozboru je porovnáván s limitní hodnotou vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Zkratky a označení:

MH - mezná hodnota, **NMH** - nejvyšší mezná hodnota, **DH** - doporučená hodnota

DH¹⁾ pokud u zásobované oblasti nelze pro malý počet vzorků určit, zda se jedná o abnormální změnu, platí jako mezná hodnota pro počty kolonií při 36 °C **40 KTJ/ml** a pro počty kolonií při 22 °C **200 KTJ/ml**.

DH²⁾ pro náhradní zásobování, pro vodu dodávanou ve vzdušných, vodních a pozemních dopravních prostředcích a pro vodu z malých nedezinfikovaných zdrojů produkujících méně než 5 m³ za den, platí doporučená hodnota pro počty kolonií při 36°C do 100 KTJ/ml a pro počty kolonií při 22 °C do 500 KTJ/ml.

V/N - zkoušený vzorek v daném ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zkušební metody a odběry, které jsou předmětem akreditace

N - zkušební metody, které nejsou předmětem akreditace

SA - subdodávka akreditovaná

< - pod mezí stanovitelnosti

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota, která byla vypočtena za použití koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Protokol vypracoval: Mgr. Šárka Bryknarová

V Trutnově dne: 24.9.2019

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Hydrolab

DIČ: CZ60108711

nábřeží Václava Havla 19

544.01.Trutnov

-1- p.Barbora Kosinková

zástupce vedoucí laboratoře