




## PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 30568/2020

**Vodárenská společnost Lánov,  
spol. s r.o.**

Prostřední Lánov 391  
54341 Lánov

vzorek č.: 30568/2020  
 charakter vzorku: odpadní voda, prostý vzorek  
 místo odběru: Terezín, odtok OV ze septiku

odběr dne: 06.05.2020 08:00  
 odebral: Ing. Mašek Jaroslav  
 příjem vzorku: 06.05.2020 11:15  
 Datum zahájení analýz: 06.05.2020  
 Datum ukončení analýz: 12.05.2020

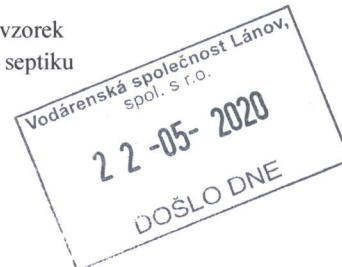

### Výsledky:

Ukazatel	Jednotka	Hodnota	Limit	Zk.	Nejistota stanovení	Metoda stanovení
<b>BSK5</b>	mg/l	<b>94,0</b>		A	± 10 %	SOP/V-05/02
<b>CHSK(Cr)</b>	mg/l	<b>217</b>		A	± 8 %	SOP/V-04/01 (ČSN ISO 6060)
<b>nerozpuštěné látky sušené</b>	mg/l	<b>34</b>		A	± 4 %	SOP/V-03/02 (ČSN EN 872)
<b>pH (reakce vody)</b>		<b>7,77</b>		A	± 9 %	SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

- Poznámky: 1. Znak A znamená zkouška v rozsahu akreditace, N zkouška mimo rozsah akreditace, znak < znamená méně než, znak > znamená více než.  
 2. Znak \* u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Protokol vypracoval: Jana Nosková

Datum vydání protokolu: 14.05.2020

Pracovník zodpovědný za znění protokolu: Ing. Martin Šil - vedoucí zkušební laboratoře

Prohlášení laboratoře:

*Výsledky rozboru se týkají pouze vzorků, které byly předmětem zkoušení. Vzorek odebraný/dodaný zákazníkem byl analyzován tak, jak byl přijat. Laboratoř nenese odpovědnost za informace a data dodaná zákazníkem. V případě příjmu zkušební položky vykazující odchylky od stanovených podmínek nebo dodání dat zákazníkem mohou být některé výsledky analýz ovlivněny, za což laboratoř nenese odpovědnost. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Proti znění protokolu může zákazník podat námitky.*

- Konec protokolu -

